



游泳池和戏水池区域的划分

本标准第 12. 10. 11 条提出的区域划分是根据三个区域划分的尺寸规定的(图 D-1 ~ 图 D-3)。

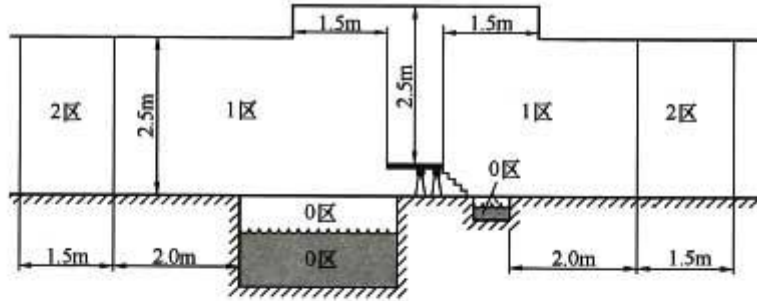

图D-1 游泳池和戏水池的区域尺寸 (侧视图)


注：最后确定的区域尺寸需视现场中墙和隔板的位置而定。

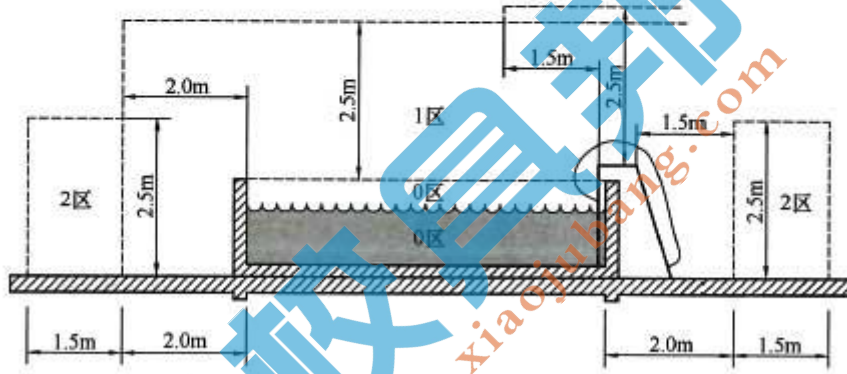

图D-2 地面上游泳池和戏水池的区域尺寸 (侧视图)

注：最后确定的区域尺寸需视现场中墙和隔板的位置而定。

0区：指水池的内部，包括水池墙壁上或地面上的凹入部分；洗脚池内部；喷水柱或人工瀑布内部及其底下的空间。

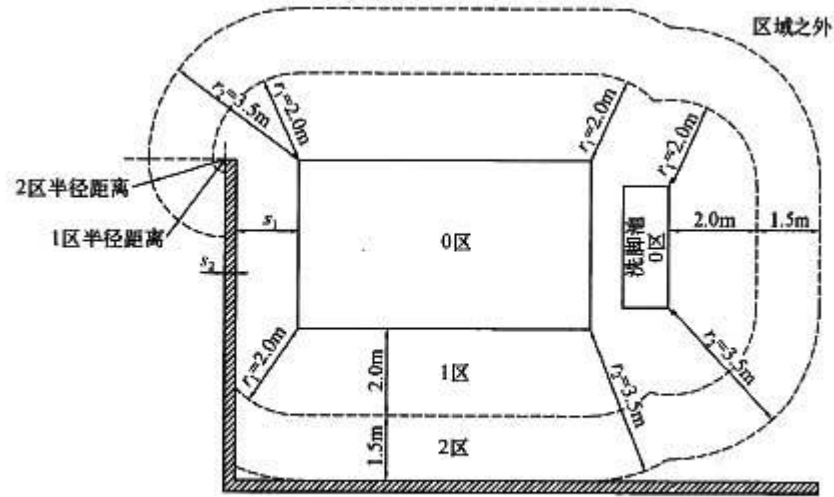

图D-3 具有至少高2.5m固定隔板的区域尺寸示例（俯视图）

1区: 0区边界; 距离水池边缘 2m 的垂直平面; 预计有人的地面或表面; 高出预计有人的地面或表面 2.5m 的水平面

当游泳池设有跳台、跳板、起跳台、坡道或其他预计有人的部位时, 1区包括: 距跳台、跳板、起跳台、坡道或其他部分周围 1.5m 的垂直平面; 高出预计有人的最高表面 2.5m 的水平面。

2区: 1区外垂直面和与此垂直面相距 1.5m 的平行平面之间; 预计有人的地面或表面; 高出预计有人的最高表面 2.5m 的水平面。